



**ifz info** TU-02/2  
Januar 2012



**Das Institut für**  
Fenster und Fassaden,  
Türen und Tore,  
Glas und Baustoffe

## Innentüren richtig montiert

Voraussetzungen – Ausrichten –  
Befestigen – Abdichten

### Installing interior doors properly

Prerequisites – Alignment – Mounting – Sealing



### Inhalt

- 1 Einleitung ..... 1
- 2 Die Tür braucht einen soliden Partner – die Wandöffnung ..... 1
- 3 Zargenmontage – der Schlüssel für eine gut funktionierende Tür ..... 4

Die Qualität eines Bauteils steht und fällt oft mit der Montage. Diese Aussage gilt auch für Innentüren. Die Anforderungen an Innentüren sind je nach Einsatzort und Bauherrenwunsch umfangreich und vielfältig. Die technischen Grundanforderungen wie beispielsweise Schallschutz sind um gestalterische Anforderungen zu ergänzen.

Dieses ifz info befasst sich u.a. mit den Einzelheiten, die beim Einbau des Elementes passen sollten. Von besonderer Bedeutung sind die Anforderungen an die Wandöffnung, die wichtigen Maße, das Ausrichten und Befestigen, die Maßnahmen zum Schutz gegen Feuchtigkeit und die Besonderheiten bei der Montage bei Türen mit Sonderanforderungen (Schallschutztüren).

## **Impressum**

### **Herausgeber:**

Informationszentrum  
Fenster und Fassaden, Türen und Tore,  
Glas und Baustoffe e.V.  
(ifz Rosenheim)  
Theodor-Gietl-Str. 7-9  
83026 Rosenheim  
Telefon: 0 80 31/261-0  
Telefax: 0 80 31/261 290  
E-Mail: [info@ifz-rosenheim.de](mailto:info@ifz-rosenheim.de)  
[www.ifz-rosenheim.de](http://www.ifz-rosenheim.de)

Autoren: Ulrich Sieberath, **ift** Rosenheim  
Andreas Schmidt, **ift** Rosenheim

### **Hinweise:**

Grundlage dieses ifz infos sind in der Hauptsache Arbeiten und Erkenntnisse des **ifz** sowie des **ift** Rosenheim.

**ifz Mitglieder** erhalten Nutzungs- und Vervielfältigungsrechte an diesem ifz info (Veröffentlichung auf Website, Vorträgen, Werbeschriften etc.). Ansonsten ist es ohne ausdrückliche Genehmigung des **ifz** Rosenheim nicht gestattet, die Ausarbeitung oder Teile hieraus nachzudrucken oder zu vervielfältigen. Irgendwelche Ansprüche können aus der Veröffentlichung nicht abgeleitet werden.

Schutzgebühr 10,00 €

## Innentüren richtig montiert

### Voraussetzungen – Ausrichten – Befestigen – Abdichten

#### 1 Einleitung

Die Qualität eines Bauteils steht und fällt oft mit der Montage. Diese Aussage gilt auch für Innentüren.

Die Anforderungen an Innentüren sind je nach Einsatzort und Bauherrenwunsch umfangreich und vielfältig. Einige technische Grundanforderungen, die noch durch gestalterische Anforderungen zu ergänzen sind, zeigt Bild 1.

Die Türelemente, die vom Fachhandel, Handwerkern oder auch in Baumärkten angeboten werden, sind für bestimmte Einsatzzwecke vorgesehen. Jeder Bauherr oder Käufer tut gut daran, vorab einen präzisen Anforderungskatalog für die gewünschten Türen zusammenzustellen und objektive Nachweise für die fixierten Eigenschaften zu verlangen.

Doch damit ist nur das 1. Etappenziel zu erreichen. Ein gutes Endergebnis kann nur dann erwartet

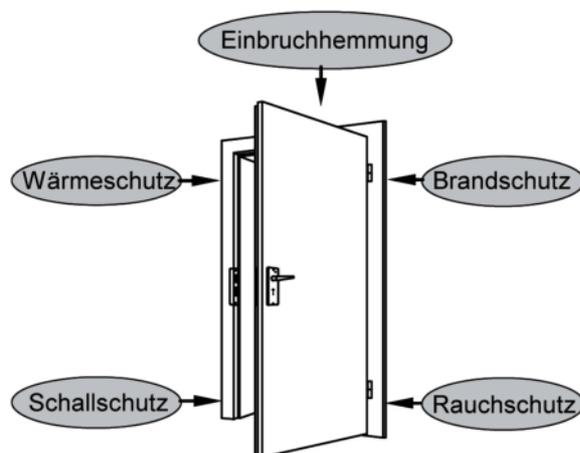


Bild 1 Technische Anforderungen an Innentüren

werden, wenn auch der Einbau des Elementes in allen Einzelheiten passt. Von besonderer Bedeutung sind in diesem Zusammenhang:

- Anforderungen an die Wandöffnung,
- Wichtige Maße,
- Ausrichten und Befestigen,
- Maßnahmen zum Schutz gegen Feuchtigkeit,
- Besonderheiten bei der Montage bei Türen mit Sonderanforderungen, wie Schallschutz-, Rauchschutztüren usw.

#### 2 Die Tür braucht einen soliden Partner – die Wandöffnung


##### 2.1 Kräfte brauchen Gegenkräfte

Aus Türblattgewichten und Betätigungen der Türen ergeben sich Druck und Zugkräfte wie auch Momente auf die umgebenden Bauteile. Zunächst entstehen diese Kräfte im Türblatt, das z. B. bei Anforderungen an den Schallschutz oder die Einbruchhemmung 60 kg und mehr auf die Waage bringen kann. Bei einem schwungvollen Zuschlagen eines Türblattes und erst recht bei Einbruchversuchen werden neben den statischen Eigen-gewichtsbeanspruchungen auch noch dynamische Kräfte wirksam. Entsprechend stabile Zargen mit ausreichend dimensionierten Beschlägen und Befestigungen sind deshalb weitere wichtige Kettenglieder.

Zum Schluss landen die Kräfte in der umgebenden Wand. Nicht jede Wand besteht aus schwerem massiven Mauerwerk, das mit derartigen Beanspruchungen problemlos zurecht kommt.



Bei Öffnungen in leichten Wänden kann es durchaus notwendig sein, zusätzliche Verstärkungen aus Metallprofilen (z. B. Winkelprofile oder U-Profile) vorzusehen. Ein Beispiel zeigt Bild 2. Weitere Hinweise sind den Unterlagen von Tür- oder Wandsystemherstellern zu entnehmen.

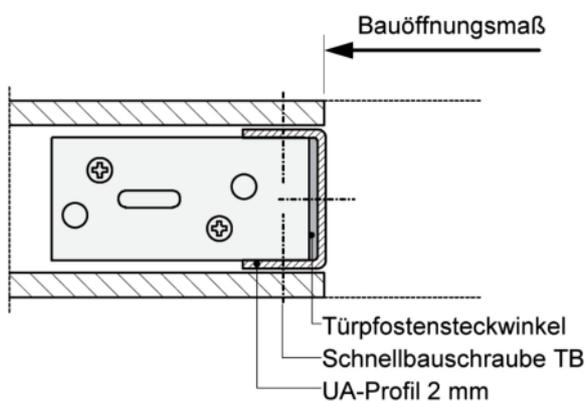

**Bild 2** Beispiel einer Ständerwand mit Verstärkungsprofil

Bei Anforderungen an die Einbruchhemmung einer Tür wird es konkret, wenn es um die Stabilität der umgebenden Wand geht. Gemäß

DIN EN 1627 (Stand: 2011) Fenster, Türen, Abschlüsse - Einbruchhemmung - Anforderungen und Klassifizierung“ sollten die umgebenden Wände in Material und Ausführung mindestens den Vorgaben von Tabelle 1 entsprechen. In der vorgenannten Norm sind erstmalig auch für die Klassen (resistance class) RC 1 N, RC 2 (N) und RC 3 Wände aus Porenbeton und Holztafelwänden aufgenommen und damit auch die Mindestvorgaben bei Materialqualität und Ausführungen bzw. bei geeignetem Wandaufbau festgehalten.

## 2.2 Auch das Klima muss stimmen

Es ist auf das richtige Einbau- und Umgebungsklima zu achten. Man spricht von einer sogenannten Ausgleichsfeuchte, die sich in Holzwerkstoffen in Abhängigkeit des Umgebungsklimas einstellt. Die entsprechenden Werte für Holzausgleichsfeuchte finden Sie in der Tabelle 2.

Mit der Holzfeuchte wird angegeben, wie viel Wasser in Gewichtsprozent im Holz vorhanden ist. Feuchteänderungen, hervorgerufen durch Schwankungen der Luftfeuchte des Raumes, verursachen Aufquellungen und Verformungen.

**Tabelle 1** Zuordnung der Klassen (resistance class) von einbruchhemmenden Bauteilen zu Massivwänden (DIN EN 1627 Tabelle NA.2)

Klasse (resistance class) des Bauteils nach DIN EN 1627	Umgebende Wände					
	aus Mauerwerk nach DIN 1053-1				aus Stahlbeton nach DIN 1045	
	Wanddicke (ohne Putz) mm	Druckfestig- keitsklasse der Steine (DFK)	Rohdichte- klasse der Steine (RDK)	Mörtel- gruppe	Nenndicke mm min.	Festigkeits- klasse min.
<b>RC 1 N, RC 2 N und RC 2</b>	≥ 115	≥ 12	-	min. MG II/ DM	≥ 100	B 15
<b>RC 3</b>	≥ 115	≥ 12	-	min. MG II/ DM	≥ 120	B 15
<b>RC 4</b>	≥ 240	≥ 12	-	min. MG II/ DM	≥ 140	B 15
<b>RC 5</b>	≥ 240	≥ 20	≥ 1,8	DM	≥ 140	B 15
<b>RC 6</b>	≥ 240 <sup>a)</sup>	≥ 20	≥ 1,8	DM	≥ 140	B 15

<sup>a)</sup> anwendbar auf Formate der Höhe 238 mm, 498 mm, 623 mm und 648 mm.

**Tabelle 2** Gleichgewichtsfeuchtetabelle für Holz

% rel. Luftfeuchte	Werte für Holzgleichsfeuchte in Gew. %						
80 %	16,2	16,0	16,0	15,8	15,5	15,1	14,9
75 %	14,7	14,5	14,3	14,0	13,9	13,5	13,2
70 %	13,2	13,1	13,0	12,8	12,4	12,1	11,8
65 %	12,0	12,0	11,8	11,5	11,2	11,0	10,7
60 %	11,0	<b>10,9</b>	10,8	10,5	10,3	10,0	9,7
55 %	10,1	10,0	9,9	9,7	9,4	9,1	8,8
50 %	9,4	9,2	9,0	8,9	8,6	8,4	8,0
45 %	8,6	8,4	8,3	8,1	7,9	7,5	7,1
40 %	7,8	7,7	7,5	7,3	7,0	6,6	6,3
35 %	7,0	6,9	6,7	6,4	6,2	5,8	5,5
Temp. in Celsius	10 °	15 °	20 °	25 °	30 °	35 °	40 °

Quelle: Prof. R. Keylwert und Angaben des U.S. Forest Products Laboratory, Madison 1951)

Daher sollten Holzwerkstoffzargen nicht in feuchte Wände eingebaut werden und die Türen nicht montiert werden, solange die Feuchtigkeit in den Räumen/Gebäuden zu hoch ist. Die Ausgleichsfeuchte  $u_{GI}$  sollte zwischen 8 % und 11 % liegen.

Befinden sich die Lufttemperaturen bei etwa +15 °C bis +20 °C, so liegt die Grenze der relativen Luftfeuchtigkeit, die bei längerfristiger Einwirkung noch zu akzeptieren ist, bei ca. 60 %. Wenn diese Umgebungsbedingungen vorhanden sind, kann eine Montage vorgenommen werden.

Sollten diese Tabellenwerte für längere Zeit unterschritten werden, empfiehlt sich der Einsatz eines Luftbefeuchters. Liegen die Werte darüber, erreicht man eine Reduzierung der Luftfeuchtigkeit durch regelmäßiges Lüften und ggf. Heizen. Auch übliche Raumluftentfeuchter bieten Abhilfe.

Eine Hilfestellung für die Beurteilung allgemeiner Fehler bietet die ift-Richtlinie HO-11/1 „Visuelle Beurteilung von Innentürelementen aus Holz und Holzwerkstoffen sowie anderen Materialien“.

### 2.3 Wie krumm ist noch gerade?

In DIN 18202 „Toleranzen im Hochbau; Bauwerke“ ist festgelegt, welche Abweichungen z. B. Wände von der Lot- und Fluchtgerichten maximal aufweisen dürfen. Bezieht man dies auf die Höhe einer Tür mit 2 Metern, so ergeben sich immerhin bereits zulässige Abweichungen von 6,5 mm. Im ungünstigsten Fall könnte es passieren, dass eine Türzarge von der Wand um 13 mm absteht.


Im Bereich von Türöffnungen müssen deshalb größere Genauigkeiten beim Aufmauern einer Wand vorausgesetzt werden. Solange sich die Abweichungen in Größenordnungen von etwa 2 mm bis 3 mm bezogen auf die Türhöhe bewegen, ist dies zu tolerieren. Die Zargenbekleidungen liegen also auf der Wandoberfläche nicht immer ganz an, da mit gewissen Toleranzen in der Ebenheit der Wand zu rechnen ist. Zusätzliche Zierleisten verbessern den optischen Eindruck.

#### Achtung

Zierleisten gehören nicht zur Standardleistung. Ihre Lieferung und Montage muss gesondert vereinbart werden, wobei damit auch interessante gestalterische Lösungen möglich sind (Bild 3).



**Bild 3** Zargenanschluss mit Zierleiste

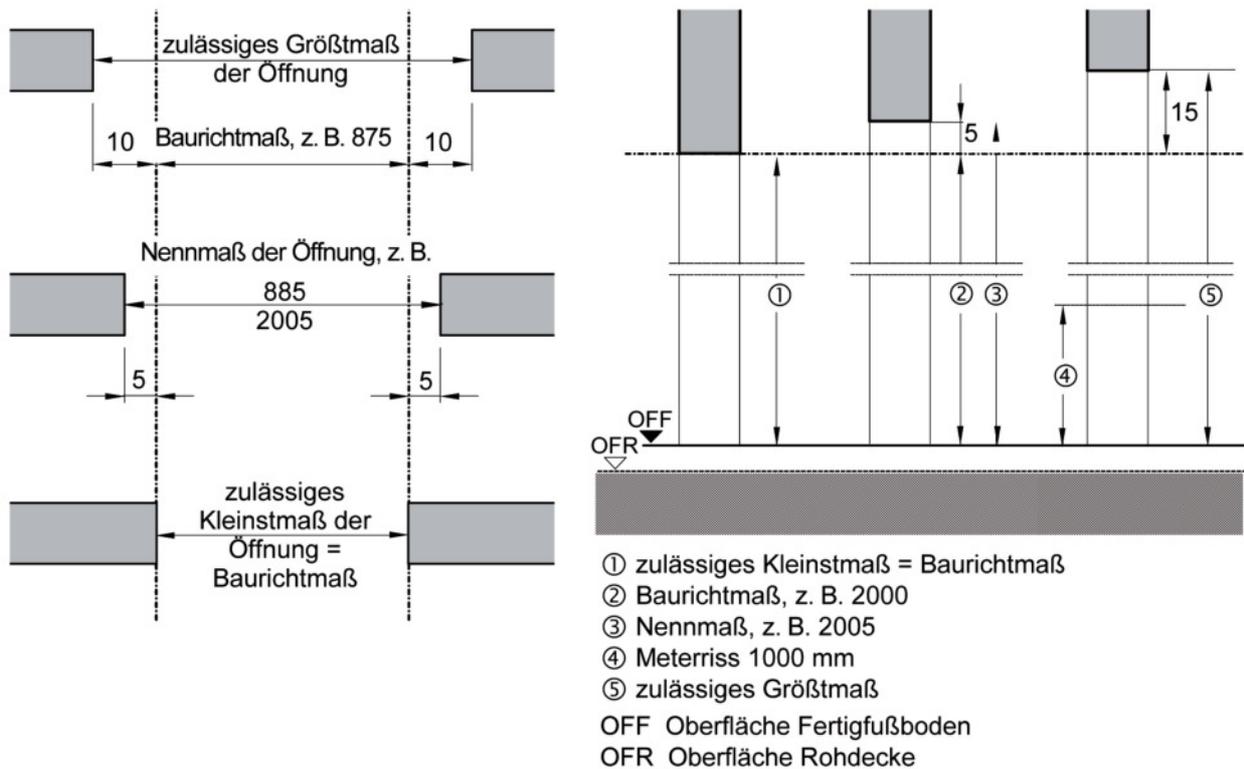

**Bild 4** Maßtoleranzen bei Wandöffnungen in der Breite (Breitenmaße) und in der Höhe (Höhenmaße) nach DIN 18100

### 3 Zargenmontage – der Schlüssel für eine gut funktionierende Tür

#### 3.1 Mit den Normmaßen ist nicht alles gelöst

Aus DIN 18101 „Türen; Türen für den Wohnungsbau; Türblattgrößen, Bandsitz und Schlosssitz; Gegenseitige Abhängigkeit der Maße“ ist zu entnehmen, welche Fugenbreiten sich zwischen der Zarge und der Wandleibung ergeben.

Das sogenannte Baurichtmaß ist zugleich das noch zulässige kleinste Maß der Wandöffnung. Das Außenmaß der Zargen wird so konzipiert, dass noch eine Gesamtfugenbreite von 10 mm für die Dämm- und Abdichtungsmaßnahmen verbleibt. Zu bedenken ist jedoch, dass die Bandtaschen gegenüber der Zargenaußenseite vorstehen und zusätzlichen Platz benötigen. Um die Zarge ordnungsgemäß ausrichten, befestigen und die Fugen entsprechend den Erfordernis-

sen dämmen und dichten zu können, muss das Mauerwerk im Bereich der Bandtaschen entweder ausgestemmt oder die Wandöffnung größer gemacht werden. Wird das zulässige Größtmaß für die Wandöffnung nach DIN 18100 gewählt, so ist die Öffnung insgesamt 20 mm größer als das Baurichtmaß bzw. das zulässige Kleinstmaß (Bild 4). Die Bandtaschen haben dann ausreichend Platz.

Die sogenannte „Bodenluft“, also die Fugenbreite zwischen Oberkante Fertigfußboden und Unterkante Türblatt, kann bei Ausführung nach den Maßfestlegungen und zulässigen Toleranzen der Normen bis zu 12 mm betragen. Eine derartige Fugenbreite ist jedoch üblicherweise zu groß. Eine akzeptable Fugenbreite liegt bei maximal 7 mm.


Größere Fugenbreiten können jedoch durchaus in bestimmten Fällen (z. B. Feuchträume) notwendig werden.

### Achtung

Zur Sicherstellung einer Bodenluft von maximal 7 mm ist das Türblatt vor Befestigung der Zarge einzuhängen. Durch Unterfüttern oder Kürzen der Zarge kann die gewünschte Bodenluft eingestellt werden.

### 3.2 Holzzargen mögen keine feuchten Füße

Holz- und Holzwerkstoffzargen sollten nicht von unten her feucht werden. Dies kann erreicht werden, indem unten eine ca. 3 mm breite Fuge durch Unterlegen eines Distanzstreifens und durch elastische Abdichtung der Anschlussfuge zum Boden, insbesondere bei Stein- oder Parkettbelägen, hergestellt wird (Bild 5).

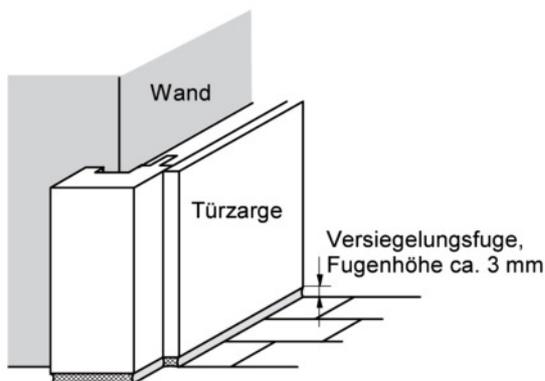

**Bild 5** Untere Anschlussausbildung bei einer Holzzarge mit Abdichtung

### 3.3 Schwellenlage erfordert Planung

Bei Türen mit Schwellen ist die Lage der Schwelle entsprechend den Angaben des Türherstellers zu berücksichtigen.

Zur Vermeidung von Konflikten ist zu empfehlen, die Schwellekante ca. 40 mm gegenüber der fertigen Wandoberfläche zurückversetzt anzuordnen und nach der Türmontage eine Winkelschwelle, gegebenenfalls mit Dichtprofil, an das Türblatt anzupassen (Bild 6).



**Bild 6** Schwellenkante mit ca. 40 mm Rücksprung gegenüber Leibungskante der Wand

### 3.5 Der richtige Zargensitz – eine wichtige Grundbedingung

Eine problemlose Funktion des Türblatts steht und fällt mit der lot- und fluchtgerechten Ausrichtung der Zarge.

Bei einer Standardtür reicht es in der Regel aus, die Zarge mit Hilfe einer Präzisionswasserwaage einzusetzen. Abweichungen bis zu 2 mm pro Zargenseite können jedoch auftreten, wenn von einer üblichen Genauigkeit von 1 mm pro Meter und einer Zargenhöhe von 2 m ausgegangen wird.

### Achtung

Bei Türen mit besonderen Anforderungen wie beispielsweise an die Schalldämmung, den Rauchschutz oder Brandschutz muss gefordert werden, das Türblatt in die provisorisch eingesetzte Zarge einzuhängen und dann die Zarge bestmöglich nach dem Türblatt auszurichten.

Nur mit Hilfe dieser Kontrolle ist sicherzustellen, dass die Dichtungen ordnungsgemäß an dem Türblatt zur Anlage kommen.



### 3.6 Zargenbefestigung – ein guter Schaum löst viele Fälle

Gute PUR-Schäume können vielfach, jedoch nicht überall bei Zargenbefestigungen zum Einsatz kommen. Folgende Regeln sind bei der Zargenbefestigung mit Schaum zu beachten:

#### Regel 1

Die Eignung des PUR-Montageschaumes für Türzargenbefestigung sollte durch ein Prüfzertifikat (Bild 7) nachgewiesen werden.

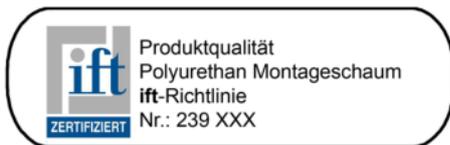


Bild 7 Prüfzertifikat für einen PUR-Montageschaum

#### Regel 2

Es sollten geprüfte PUR-Montageschäume verwendet werden.

#### Regel 3

PUR-Schäume mit Prüfzertifikat sind in der Regel für Türzargenbefestigungen in Verbindung mit Türblättern bis zu einer Masse von ca. 40 kg geeignet. Sind höhere Massen vorgesehen, müssen hierfür besondere Prüfnachweise vorliegen bzw. zusätzliche Befestigungen angebracht werden. Die Vorgaben und Montageanleitungen der Türenhersteller sind zu beachten.

#### Regel 4

Beim Befestigen von Türzargen mit Schaum sind folgende Punkte zu beachten und Grenzen zu berücksichtigen:

- Maximale Masse des Türblatts ca. 40 kg (Ausnahmen siehe Regel 3)

- Schaumflächenanteil auf der benetzten Zargenrückseite minimal 30 %
- Wandoberflächen müssen staubfrei und trocken sein
- Schaumfugenbreite zwischen 8 mm und 25 mm
- Mindestens 6 Schaumbefestigungspunkte (3 je Zargenseite) im Bereich der Schlösser und Bänder über die komplette Zargenbreite
- Unterfütterung der Zarge zum Boden
- Beachtung des vom Schaumhersteller angegebenen Zeitraumes zwischen Ausschäumen und Entfernung der Spreizen bzw. Belastung der Zargen. In der Regel beträgt dieser Zeitraum ca. 2 Stunden.
- Bei breiten Zargen muss besonders auf die Ausschäumung bis zur Kante geachtet werden, an der die Falzbekleidung anschließt.
- Bei allen schwereren Türen ist der Hohlraum zwischen Zarge und Wand punktuell im Bereich der Bänder und der Schlossseite oben druckfest zu hinterfüllen.
- Montage der Zarge nur mit Türblatt.


#### Regel 5

Bei schweren Türblättern (siehe Regel 3) sowie bei Rauchschutztüren und einbruchhemmenden Türen sind zusätzlich zum Schaum mechanische Befestigungen erforderlich (Bild 8). Die Vorgaben und Montageanleitungen der Türenhersteller sind zu beachten.

Schäume dienen bei diesen Türen nur der Hohlraumfüllung, nicht der Befestigung.

#### Regel 6

Gemäß DIN 18111-4 sind Stahlzargen in Massivmauerwerk wie z. B. Beton, Ziegel oder Kalksandstein mit Mörtel vollflächig zu hinterfüllen. Eine Schaumhinterfüllung ist lediglich mit geprüften Systemen möglich. Die Montageanleitungen des Herstellers sind zu berücksichtigen.

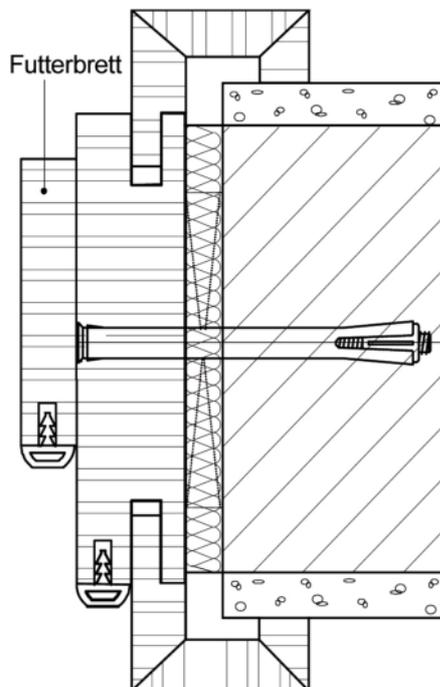


**Bild 8** Tüorzarge mit zusätzlicher mechanischer Befestigung

### 3.6 Schalldämmtüren brauchen gut abgedichtete Zargen und wirksame Abdichtungen zum Boden

Wenn es um die Schalldämmung einer Tür geht, hängt der Erfolg wesentlich von der guten Abdichtung zwischen Zarge und Wand ab. Die Hohlräume im Anschlussbereich der Zarge sind mit Mineralfaser oder auch Schaum zu füllen. Dabei reicht in der Regel eine Ausfüllung auf eine Breite von ca. 100 mm aus.


Entscheidend ist jedoch, dass zusätzlich zwischen Zarge und Wand oder auch im Bereich der Falzbekleidungen eine Abdichtung vorgenommen wird. Bei Anforderungen von  $R_{w,R} = 27$  dB, wie z. B. bei Wohnungseingangstüren, reicht die Abdichtung auf einer Seite aus. Bei höheren Anforderungen ist in der Regel eine doppelseitige Abdichtung erforderlich. Die Maßnahmen sind in Bild 9 skizziert.

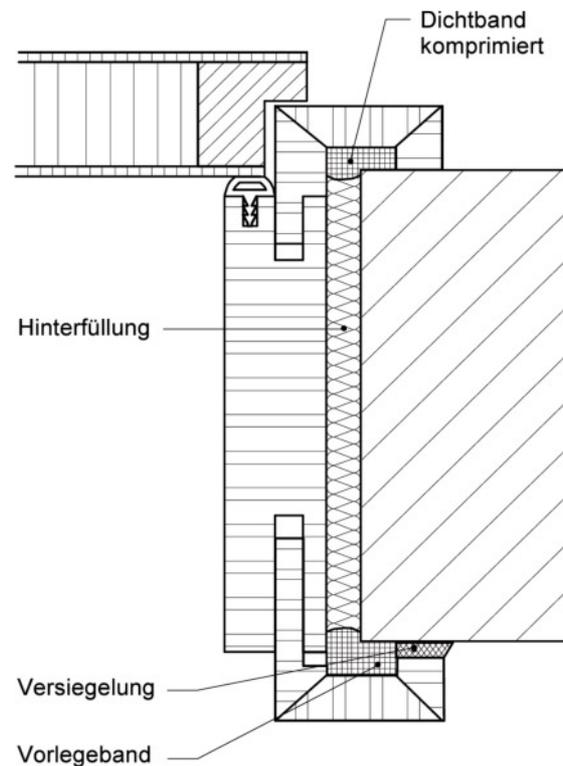

**Bild 9** Abdichtungsmaßnahmen zwischen Zarge und Mauerwerk bei einer Schallschutztür



Wenn die Türen im unteren Anschlussbereich zum Boden keine Schwellen bzw. Anschläge mit Dichtungen haben, sind absenkbare Bodendichtungen einzusetzen. Zur Gewährleistung einer gleichmäßigen und festen Auflage der Dichtungen werden Flachrundschiene auf dem Boden befestigt. Beispiel: Teppichböden müssen hier zur Vermeidung von Schallbrücken unterbrochen werden (Bild 10).

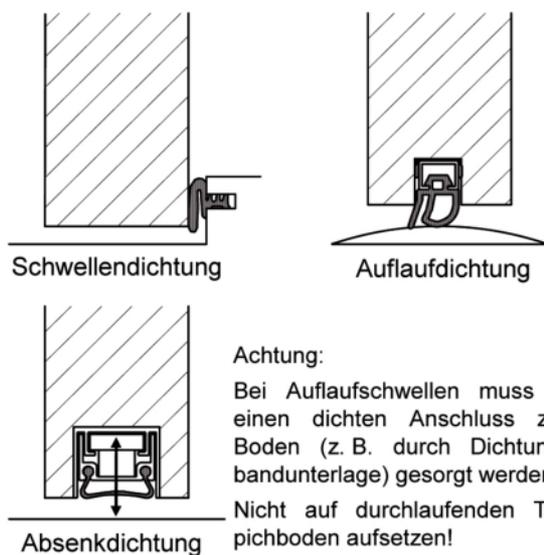

**Bild 10** Abdichtungsmöglichkeiten zwischen Tür und Fußboden

## Literatur

- [1] DIN 18100 : 1983-10  
Türen; Wandöffnungen für Türen;  
Maße entsprechend DIN 4172.  
Berlin: Beuth Verlag GmbH  
[www.beuth.de](http://www.beuth.de)
- [2] DIN 18101 : 1985-01  
Türen; Türen für den Wohnungsbau; Türblatt-  
größen, Bandsitz und Schlosssitz; Gegenseitige  
Abhängigkeit der Maße.  
Berlin: Beuth Verlag GmbH  
[www.beuth.de](http://www.beuth.de)
- [3] DIN EN 1627 : 2011-09  
Fenster, Türen, Abschlüsse – Einbruchhemmung  
– Anforderungen und Klassifizierung.  
Berlin: Beuth Verlag GmbH  
[www.beuth.de](http://www.beuth.de)
- [4] **ift-Richtlinie HO-11/1**  
Visuelle Beurteilung von Innentür-  
elementen aus Holz und Holzwerkstoffen  
sowie anderen Materialien (11.2004)  
**ift** Rosenheim  
[www.ift-rosenheim.de](http://www.ift-rosenheim.de)
- [5] ifz info EI-03/1  
My home is my castle  
Optimale Sicherheit auch ohne Zugbrücke und  
Fallgatter – Einbruchhemmende Türen schützen  
vor modernen Raubrittern.  
Rosenheim: Informationszentrum Fenster  
und Fassaden, Türen und Tore, Glas und  
Baustoffe e.V.  
[www.ifz-rosenheim.de](http://www.ifz-rosenheim.de)
- [6] DIN 18111-1 : 2004-08  
Türzargen - Stahlzargen - Teil 1: Standardzargen  
für gefälzte Türen in Mauerwerkswänden.  
Berlin: Beuth Verlag GmbH  
[www.beuth.de](http://www.beuth.de)
- [7] DIN 18111-4 : 2004-08  
Türzargen - Stahlzargen - Teil 4: Einbau von  
Stahlzargen.  
Berlin: Beuth Verlag GmbH  
[www.beuth.de](http://www.beuth.de)
- [8] DIN 18202 : 2005-10  
Toleranzen im Hochbau; Bauwerke.  
Berlin: Beuth Verlag GmbH  
[www.beuth.de](http://www.beuth.de)
- [9] Montagehinweise der Türenhersteller
- [10] ifz info LU-03/1  
Fensterlüftung – Zielkonflikt von Energiesparen  
und Frischluft.  
Rosenheim: Informationszentrum Fenster  
und Fassaden, Türen und Tore, Glas und  
Baustoffe e.V.  
[www.ifz-rosenheim.de](http://www.ifz-rosenheim.de)
- [11] Frick; Knöll; Neumann; Weinbrenner:  
Baukonstruktionslehre Teil 2.  
30., neubearb. und erw. Auflage.  
Stuttgart, Leipzig: B. G. Teubner 1998



**Informationszentrum Fenster und Fassaden,  
Türen und Tore, Glas und Baustoffe e.V.**

**ifz** Rosenheim  
Theodor-Gietl-Straße 7-9  
83026 Rosenheim  
Telefon: +49 (0) 80 31 / 261-0  
Telefax: +49 (0) 80 31 / 261-290  
E-Mail: [info@ifz-rosenheim.de](mailto:info@ifz-rosenheim.de)  
[www.ifz-rosenheim.de](http://www.ifz-rosenheim.de)